

IST 03 G 020 - 01

fondital

DESIGN KONVEKTOR

Gazelle

TECHNO



2200 - 2200 VT

HU

**ÜZEMBEHELYEZÉSI, HASZNÁLATI
ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ**

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy cégünkre és az általunk gyártott gázkonvektorra esett a választása és egyúttal kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az következő oldalakon bemutatásra kerül mindaz, amit a készülékek üzembehelyezése, használata és karbantartása során mindig be kell tartani az üzembehelyezőnek és a felhasználónak.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ezúton felhívjuk a tisztelt felhasználó figyelmét arra, hogy

- a gázkészülékek üzembe helyezését a Fondital készülékek szervicímjegyzékében szereplő szakszervizzel kell elvégeztetni, szigorúan a hatályos előírások szerint,
- az üzembe helyező cég köteles, az elvégzett üzembe helyezést a jótállási jegyen dokumentálni,
- szabálysértést követ el az, aki nem szakszervizzel végezteti el a gázkészülék üzembe helyezését,
- a gázkonvektorok karbantartását csak szakszerviz végezheti.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK A FELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜZEMBE HELYEZŐ SZÁMÁRA

Ez az útmutató a termék szerves és lényeges részét képezi.

Amennyiben a készülék másik tulajdonos birtokába vagy használatába kerül, vagy költözés esetén hátra kell hagyni a készüléket, mindig gondoskodjon arról, hogy ez az útmutató a készülékkel maradjon és így az új tulajdonos és/vagy üzembehelyező tanulmányozni tudja.

Jelen útmutató törvényekre, szabványokra vagy előírásokra való hivatkozásai tájékoztató jellegűek és az útmutató kiadásának napján érvényes állapotot tükrözik.

A készüléket kizárólag az eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A gyártó semmilyen szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősséget nem vállal, ha helytelen kivitelezés, karbantartás és/vagy használat miatt személyekben, állatokban vagy tárgyokban károk keletkeznek.

A gyártó nem felelős a személyek és/vagy tárgyak olyan sérülései esetén, amely a felhasználó előtt ismert, megfelelő biztonsági intézkedésekkel elkerülhető veszély nyomán keletkezik.

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a tartalom épségét. Kétség esetén ne használja a készüléket, hanem forduljon a szállítóhoz.

A csomagolóanyagok (karton, hevederek, műanyag tasakok, hungarocell stb.) veszélyforrást jelentenek, ezért nem maradhatnak gyermekek számára elérhető helyen.

Az üzembehelyezést a Fondital szervicímjegyzékében szereplő, szakképzett személynek kell végeznie a hatályos jogszabályok szerint, a gyártó utasításainak betartásával.

A készülék hatékony és megfelelő működésének biztosítása érdekében **mindig szakszervizzel** kell elvégeztetni a készülék **éves karbantartását**.

A készülék esetleges javítását kizárólag eredeti alkatrészek alkalmazásával szabad végezni.

Amennyiben hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, akkor csatlakoztassa le az elektromos hálózatról és zárja el a gázcsapot.

Meghibásodás és/vagy hibás működés esetén kapcsolja ki a készüléket és ne próbálja azt közvetlen módon saját maga megjavítani: ilyenkor mindig

forduljon szakszervizhez. A szakszervizek szakemberei a javítási és karbantartási műveletek kifogástalan elvégzésére vannak kiképezve.

FONTOS

Az alábbiak szerint járjon el, ha gázzagot érez a környezetében:

- ne működtessen elektromos kapcsolókat és ne indítson el elektromos berendezéseket;
- kerülje a nyílt lángot és a dohányzást;
- zárja el a központi gázcsapot;
- nyissa tágra az ajtókat és ablakokat;
- **forduljon szakszervizhez, szakemberhez vagy a gázszolgáltatóhoz.**

Szigorúan tilos nyílt lánggal keresni a gázszivárgás helyét!

FIGYELEM


Ez a készülék a műszaki adattáblán feltüntetett rendeltetési országban történő üzembehelyezésre készült: a feltüntetettől eltérő országban történő üzembehelyezés személyek, állatok és tárgyak veszélyforrása lehet.

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések	2. oldal
Általános megjegyzések a felhasználó és az üzembehelyező számára	3. oldal
1. Útmutató a felhasználó számára	5. oldal
1.1 Kezelő felület	6. oldal
1.2 Párolgató tartály.....	6. oldal
1.3 A készülék használata.....	6. oldal
1.3.1 Begyűjtés.....	6. oldal
1.3.2 Őrláng.....	6. oldal
1.3.3 Kikapcsolás.....	6. oldal
1.3.4 A ventilátor működése (2200 VT típus)	6. oldal
1.3.5 Programozható óra (2200 VT típus).....	6. oldal
1.3.6 Biztonságos működtetés	7. oldal
1.4 Karbantartás	7. oldal
1.4.1 Általános karbantartás.....	7. oldal
1.4.2 Időszakos karbantartás.....	7. oldal
2. Műszaki jellemzők és méretek	8. oldal
2.1 Műszaki jellemzők.....	8. oldal
2.2 Méretek és védőtávolságok.....	8. oldal
3. Útmutató az felszereléshez	9. oldal
3.1 A hely kiválasztása	9. oldal
3.2 Üzembehelyezés.....	9. oldal
3.2.1 Csatlakoztatás a gázhálózathoz	10. oldal
3.2.2 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz (2200 VT típus)	10. oldal
3.2.3 Átváltás más gáztípusra	10. oldal
3.3 A 2200 VT elektromos bekötése	11. oldal
4. Hibaelhárítás.....	12. oldal
5. Műszaki táblázatok	13. oldal
6. Megfelelőségi nyilatkozat.....	14. oldal

1. ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

1.1 KEZELŐ FELÜLET

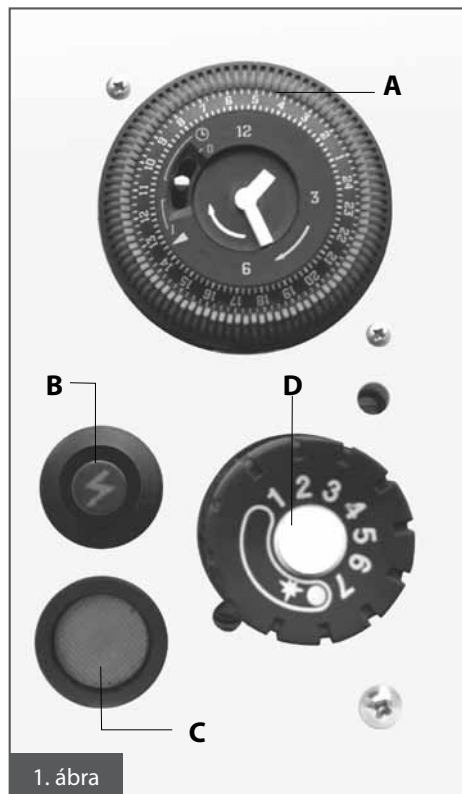

A = Programozható óra (csak a 2200 VT típusnál)

B = Piezogomb

C = Konvekciós ventilátor kapcsoló (csak a 2200 VT típusnál)


D = Begyújtó és hőmérsékletállító kapcsoló

A **C** kapcsolóval lehet a hőleadást elősegítő ventilátort ki- és bekapcsolni. A készülék a ventilátor használatától függetlenül is szabályosan működik.

1.2 PÁROLOGTATÓ TARTÁLY

A készülék bal oldalán egy a kihúzható műanyag zseb található, ami a párologtató tartály szerepét tölti be. Amennyiben a radiátor üzemi környezetében párasításra van szükség, húzza ki helyéről a tartályt, töltsse fel vízzel és tegye vissza.


1.3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

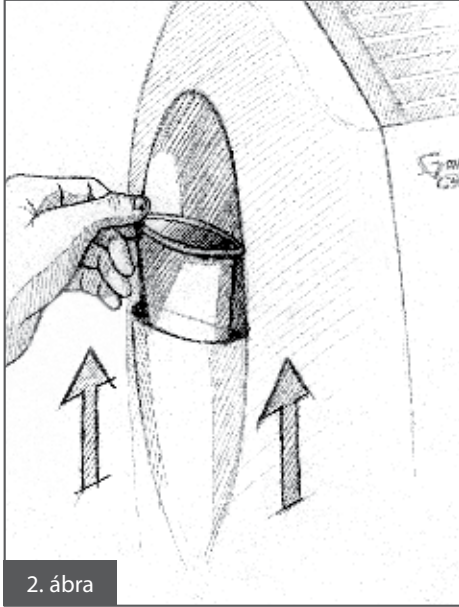

1.3.1 Begyújtás

- Nyissa ki a gázcsapot;
- Tekerje a **D** hőmérsékletállító gombot (1. ábra) az óramutató járásával ellentétes irányban * helyzetbe (3A ábra);
- Nyomja le teljesen a gombot és tartsa így;
- Nyomja meg a **B** piezogombot (1. ábra) és ekkor begyullad az őrláng (az első begyújtás alkalmával, illetve a gázkonvektor hosszabb pihentetését követően a gombot kb. 50 másodpercig kell lenyomva tartani, a piezogomb időnkénti megnyomása mellett);
- Az őrláng begyulladás után várjon kb. 15 - 20 másodpercet, majd engedje fel a gombot;
- A kívánt környezeti hőmérséklet beállításához csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba és állítsa be a gombot a kívánt fűtési teljesítményre (1-től 7-ig, ld. 3B ábra);
- A készülék ezután már automatikusan úgy szabályozza a láng teljesítményét a minimum és a maximum érték között, hogy a beállított hőmérséklet állandó maradjon.

1.3.2 Őrláng

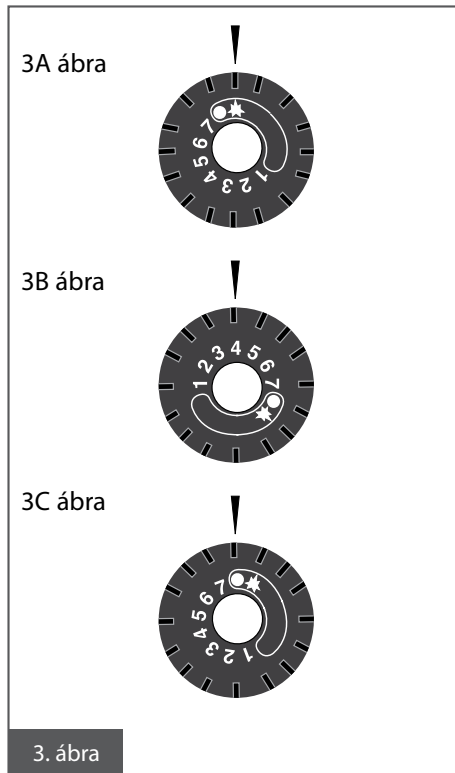

Amennyiben bizonyos üzemidő után le szeretné állítani a fűtést, de szeretné égvé hagyni az őrlángot, csavarja a gombot az óramutató járásával megegyező irányban * helyzetbe (3A ábra).

1.3.3 A hőmérséklet beállítása

A készülék kikapcsolásához tekerje a gombot az óramutató járásával megegyező irányban • helyzetbe (3C ábra);

FIGYELEM: ezzel a művelettel működésbe lép egy zárszerkezet, ami megakadályozza a gomb elforgatását, ezáltal a főgőz működésbe hozását. Amennyiben Ön azonnal újra be szeretné gyújtani a készüléket, meg kell várnia a zárszerkezet oldását, ami azt jelenti, hogy **a készülék ismételt begyújtása előtt három percet kell várnia akkor is, ha véletlenül történt a kikapcsolás. Tilos a gomb erőltetése.**

1.3.4 A ventilátor működése (csak 2200 VT típusnál)


Az axiálventilátort a **C** kapcsoló vezérli (1. ábra). A ventilátor bekapcsolt állapotát a kapcsoló piros jelzőfénye mutatja. Az axiálventilátor működését egy termosztát szabályozza, ami csak akkor teszi lehetővé a működést, ha a kimenő levegő meleg.


1.3.5 Programozható óra (csak 2200 VT típusnál)

A programozható óra - rendelhető napi és heti programmal is - feladata, hogy automatikusan be- és kikapcsolja a készüléket előre meghatározott időpontokban.


Az óra kapcsolóját az alábbi három állás valamelyikébe lehet elmozdítani:

- Középső állásba, (☉ szimbólum) a készülék óra által vezérelt automatikus üzeméhez (5A ábra);
- I állásba, az óra kikapcsolásához és kézi vezérlésű üzemhez (5B ábra);
- 0 állásba, a főgőz kikapcsolásához (5C ábra).

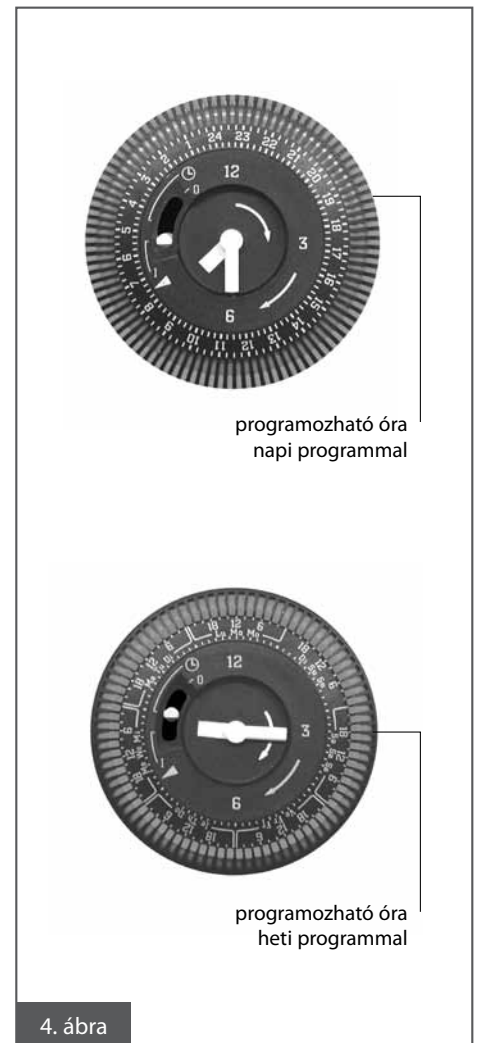

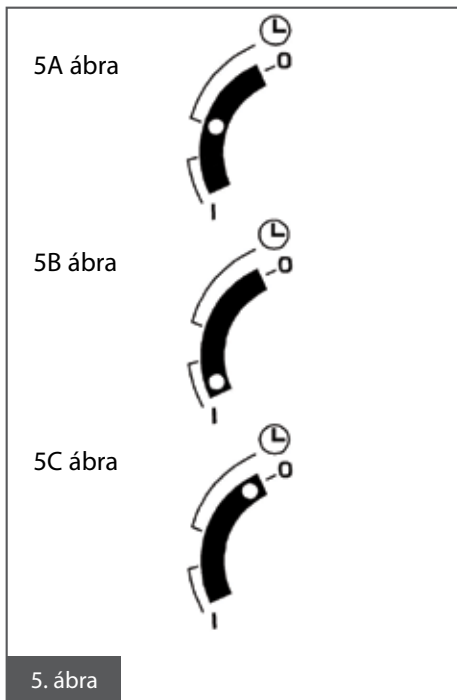

A készülék programozása:

Állítsa be az órán a pontos időt, az óra peremét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, amíg a fehér nyíl a pontos időre nem mutat. Az óra belső számlapjának mutatói ugyanazt az időt fogják jelezni. Ügyeljen arra, hogy a kapcsoló  állásban legyen (5A ábra).

Húzza az óra peremének külső része felé azokhoz az időpontokhoz tartozó piros tolokákat, amelyek időpontban szeretné, hogy a készülék bekapcsoljon.

Napi programos óra esetén négy tolóka tartozik minden órához: ebből következően 15 perces időközökkel lehet beprogramozni a készülék be- és a kikapcsolás idejét.


Heti programos óra esetén tizenkét tolóka tartozik minden naphoz: ebből következően két órás időközökkel lehet beprogramozni a készülék be- és a kikapcsolás idejét.

Elektromos tápellátás hiányában a napi programos óra leáll, a heti programos óra rendelkezik tartalék táppal.

1.3.6 Biztonságos működtetés

- Soha ne takarja el a külső borítás rácsait (pl: újsággal, ruhával, stb.);
- Amennyiben az adott falon függönyök vannak felszerelve, ügyeljen a következők betartására:
 - elhúzható függönynél: a készülék bekapcsolása előtt húzza el a függönnyt

- rögzített függönynél: a függöny alsó szegélye legalább 30 cm-re legyen a készüléktől;
- Ne tegyen a készülékre vizet tartalmazó edényeket: a víz kifröccsenése esetén a víz károsíthatja a készüléket és akár áramütést is okozhat!
- Bekapcsolt készüléknél az égési sérülések elkerülése érdekében tilos hozzáérni a meleg levegőt árasztó rácsokhoz.
- Amennyiben a helyiségben gyakran tartózkodnak felügyelet nélküli gyermekek vagy fogyatékkal élők, akkor javasolt kiegészítő védelemről

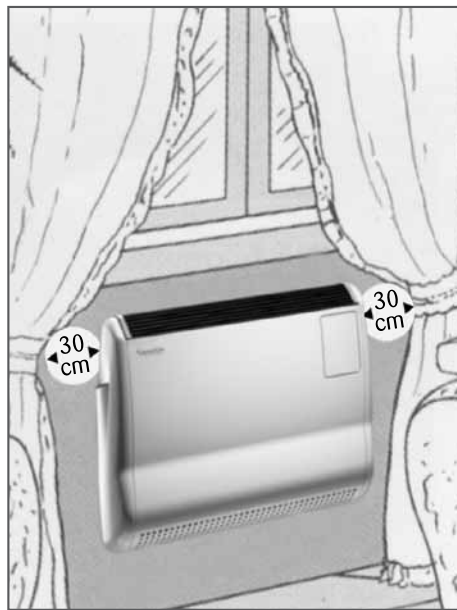

gondoskodni (pl. díszrácsok), elkerülendő a készülék forró levegőkivezetésével való esetleges érintkezés;

- Amennyiben hosszabb időn át nem szándékozik használni, kapcsolja ki a készüléket, zárja el a gázcsapot és kapcsolja le az elektromos tápellátást, (elektromos hálózatba kötött készülékeknél).

1.4 KARBANTARTÁS

1.4.1 Általános karbantartás:

A karbantartás előtt a készüléket kapcsolja ki, hagyja lehűlni, kapcsolja le az elektromos hálózatról, és zárja el a gázcsapot.

Az általános karbantartás a külső borítás és a rácsok tisztítását foglalja magában: erre a célra bútortisztítót vagy alkoholt

mártott ruhadarabot használjon. Soha ne használjon vizet vagy dörzshatású termékeket, mert ezek károsíthatják a fényezést. Víz használata áramütés kockázatával járhat!

A felhasználó csak a konvektor azon részeihez férhet hozzá szabadon, amelyek kezelése semmilyen eszközt vagy szerszámot nem igényel: nem szabad tehát levenni a konvektor külső borítását, vagy belenyúlni a készülék belsejébe. A készülék csak felszerelt és rögzített külső borítással használható.

1.4.2 Időszakos karbantartás:

Minden évben a fűtési időszak beállta előtt szakemberrel kell elvégeztetni a gázkonvektor időszakos karbantartását és belső tisztítását.

A GYÁRTÓ semmilyen felelősséget nem vállal a készülék átalakításából, vagy helytelen karbantartásából, használatából származó károkért.

2 - MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK

2.1 MŰSZAKI JELLEMZŐK

A GAZELLE TECHNO 2200 és 2200 VT készülékek zárt égésterű, természetes huzattal rendelkező gázkonvektorok.

A készülékek atmoszférikus égővel, őrlánanggal és termoelemes lángszabályozással rendelkeznek.

A GAZELLE TECHNO gázkonvektorok az alábbi EC irányelvek figyelembevételével készülnek:

90/396/EGK gáz irányelv;
89/336/EGK elektromágneses összeférhetőség irányelv;
2006/95/EK kiszűrés iránylev;
és azok mindenkorai módosításai és beemelésai.


A GAZELLE TECHNO gázkonvektorok emellett rendelkeznek a hatályos szabványok szerinti minden biztonsági szerelvényel.

A 2200 és 2200 VT típusú GAZELLE TECHNO készülékek főbb jellemzői:

- Öntött alumínium hőcserélő,
- Természetesen huzatú füstelvezetés, 115 mm átmérőjű koncentrikus rendszerrel,
- 1 m-ig hosszabbítható kivezetés,
- Piezoelektromos kézi begyújtás,
- Termoelemes biztonsági egység,
- Modulációs gázszelep termosztáttal,
- Atmoszférikus égő,
- Beépített párologtató,

- Konvekciós ventilátor (csak a 2200 VT típusnál),
- Programozható óra napi, vagy heti programmal (csak a 2200 VT típusnál)

2.2 MÉRETEK ÉS VÉDŐTÁVOLSÁGOK

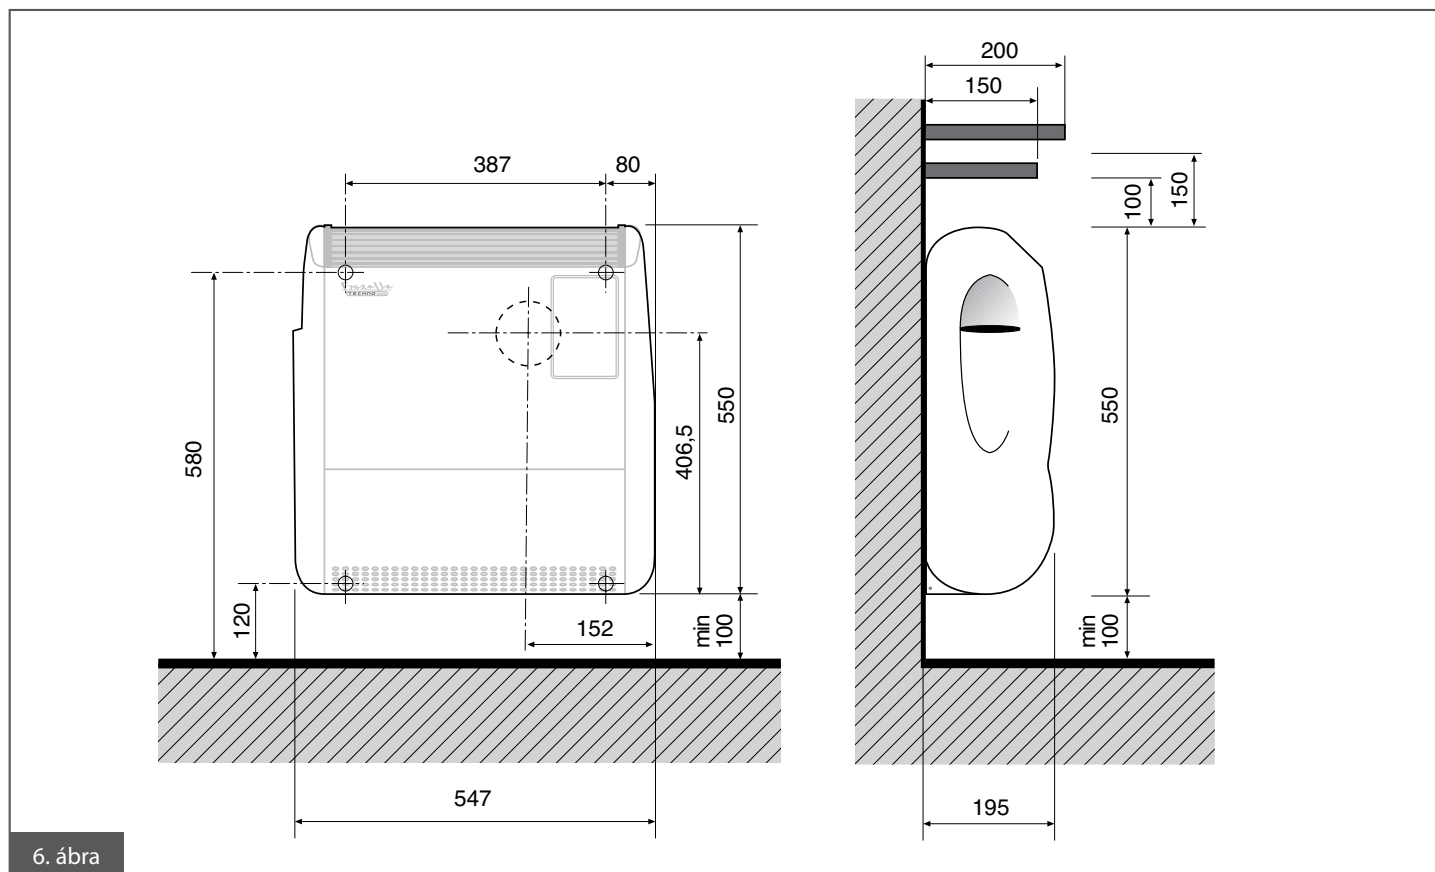

6. ábra

3 - ÚTMUTATÓ A FELSZERELÉSHEZ

3.1 A HELY KIVÁLASZTÁSA

A 2200 vagy 2200 VT típusú GAZELLE TECHNO gázkonvektor a fűtendő helyiség bármelyik külső falára felszerelhető.

A készülékkel szállított tartozék a 60 cm hosszú parapet szett az égési levegő bevezetéshez és a füstgáz kivezetéshez, amely szükség esetén max. 1 m hosszú csövekkel helyettesíthető.

Minden esetben be kell tartani a helyi és országos előírásokban elvárt üzembehelyezési távolságokat és a csatlakozók elhelyezésére vonatkozó minimális távolságokat.

A gázkonvektorok az előírások besorolása szerint olyan "C típusú" zárt készülékek, amelyeknek **szerves részét képezik az égési levegő bevezető és füstgáz kivezető csövek és csatlakozók. Minden esetben csak a GYÁRTÓ által szállított, eredeti alkatrészeket szabad használni.**

Az UNI 10642 értelmében a 2200 és 2200 VT típusú GAZELLE TECHNO


gázkonvektorok a C11 típusba tartozó készülékek.

3.2 ÜZEMBEHELYEZÉS (7. ábra)

- A gázkonvektor csomagolásában található egy kartonpapírból készült rögzítősablon. A talajtól mért minimális távolságban a falra helyezve jelölje ki a szükséges furatok helyét, majd fúrja ki azokat;
- A gázkonvektor előkészítéséhez távolítsa el a hungarocell védőelemeket, majd óvatosan távolítsa el a fényezett külső borítást; a külső borítás levételéhez két oldalsó csavart kell alulról kicsavarni, ne feledje visszacsavarni őket a munka végeztével.
- Mérje le a falvastagságot és vágja le a tartozék C csövet a falvastagság mínusz 2 cm méretre;
- A tartozék önmetsző csavarokkal rögzítse a csövet a készülék hátuljára, behelyezve a G kerámiaarost tömítést;
- A tartozék csavarokkal és tiplikkel rögzítse a készüléket a falhoz;
- Amennyiben a fal gyúlékony anyagból készül, helyezzen kb. 1 cm vastag

szigetelőanyagot, például üvegyapotot vagy kerámiát a készülék hátulja, a cső és a fal közé;

- Amennyiben a készülék gyúlékony anyagból készült polc alá kerül beépítésre, védje a polc alsó részét szigetelőréteg alkalmazásával;
- A tartozék csavarokkal rögzítse a külső falhoz a légbevezető és füstgáz kivezető terminált (A-E), ha szükséges használjon habarcsot, de a készülék esetleges későbbi leszerelése érdekében a csövet ne ágyazza be a habarcsba;
- A csövet vízszintes helyzetben kell beépíteni.

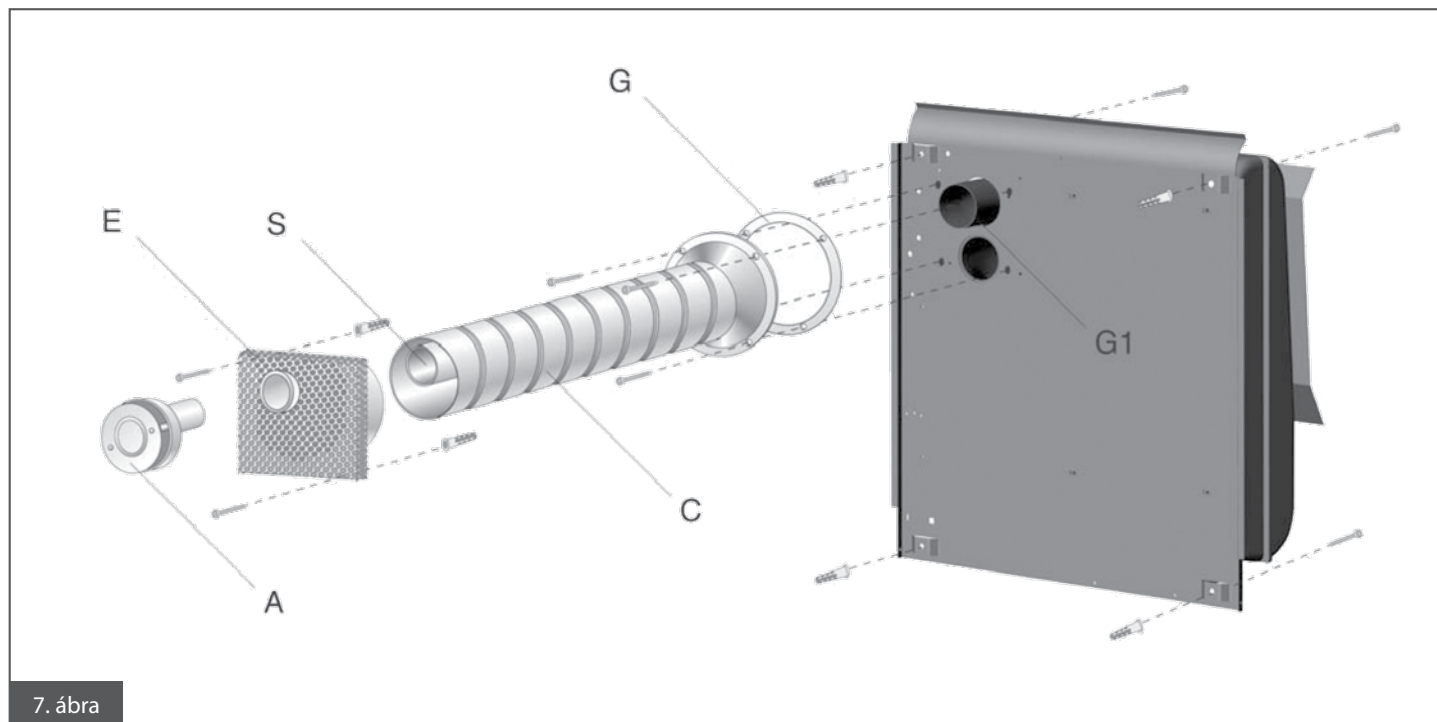

7. ábra


3.2.1 Csatlakoztatás a gázhálózathoz

A készülék egy G3/8" ISO 7-1 külső menetes csatlakozóval rendelkezik, a hatályos üzembehelyezésszabványoknak megfelelően.

3.2.2 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz (csak 2200 VT típus)

A készülék tartozéka egy sorkapocs (8. ábra), ahová a betáp kábelt kell csatlakoztatni, a polaritásokra ügyelve csatlakoztassa a fázis és nulla vezetékeket, majd a földelő vezetéket, a sorkapocsnak **1A-es** biztosítéka van.

Ez elektromos betáp vezetékét ajánlatos egy kétpólusú kapcsolóval felszerelni, hogy a készülék egyszerűen lekapcsolható legyen az elektromos hálózatról a karbantartás idejére, vagy ha tartósan nincs használva.

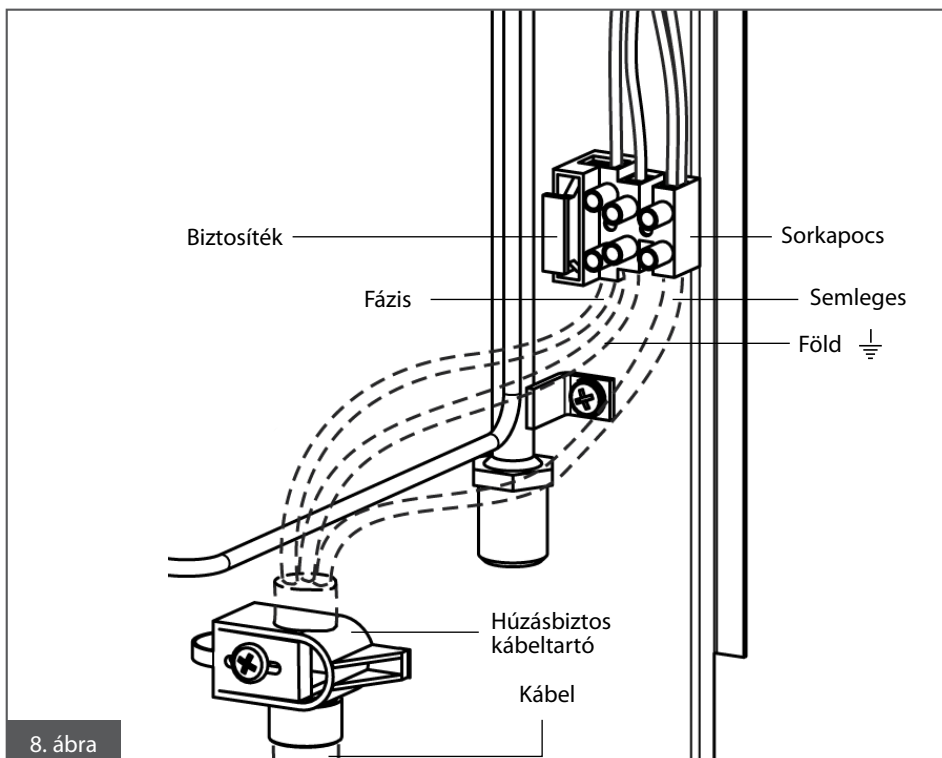

8. ábra

3.2.3 Átváltás más gáztípusra

A gázkonvektorok gyárilag be vannak állítva a Magyarországon alkalmazott gáztípus használatára. Más gáztípusra történő átállításához tartsa be a következő lépéseket.

Ezt a műveletet csak szakszerviz végezheti.

A fűvókák cseréje (9. ábra)

- Gáztípus váltása esetén cserélje ki az őrláng és a főégő fűvókáit, betartva a műszaki táblázatban szereplő értékeket.
- A cserét követően állítsa be a gáznyomást.

A nyomás beállítása (10. ábra)


- Ellenőrizze az üzemi nyomást: a csavar kitékerése után, illessze a mérőműszert az **E** beömlő csonkra, miközben a készülék működik és a hőmérsékletállító gomb **7** helyzetben van (3. ábra);
- Az őrláng nyomásának beállítása: a **B** csavart jobbra forgatva csökkenthető, balra forgatva pedig növelhető a nyomás;
- A főégő nyomásának beállítása:
 - a maximum nyomáshoz a csavar kitékerése után, illessze a mérőműszert az **F** nyomásmérő pontra, miközben a készülék működik és a hőmérséklet beállító gomb **7** helyzetben van (3. ábra). A **C** csavar tekerésével növelje vagy csökkentse a fűvókánál fellépő nyomást,

ami nem lépheti túl a műszaki táblázatban szereplő értékeket;


- a minimum nyomáshoz a csavar kitékerése után illessze a mérőműszert az **F** nyomásmérő pontra, majd őrláng helyzetből csavarja kattanásig a hőmérsékletállító gombot az óramutató járásával ellentétes irányban: az **A** csavarral növelje vagy csökkentse a fűvókánál fellépő nyomást, ami nem lépheti túl a műszaki táblázatban szereplő értékeket; LPG esetén a fűvóka nyomása gyárilag beállított: az **A** minimum csavart teljesen be kell csavarni.

• LPG üzem esetén a **C** csavart teljesen be kell csavarni.

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a fenti műveletek elvégzése közben a készülék környezetében ne legyen nyílt láng!

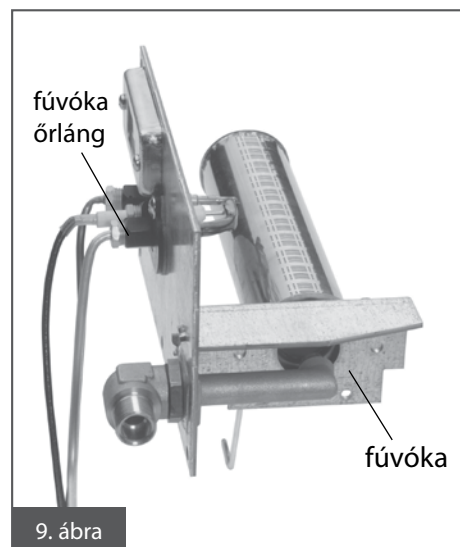


9. ábra

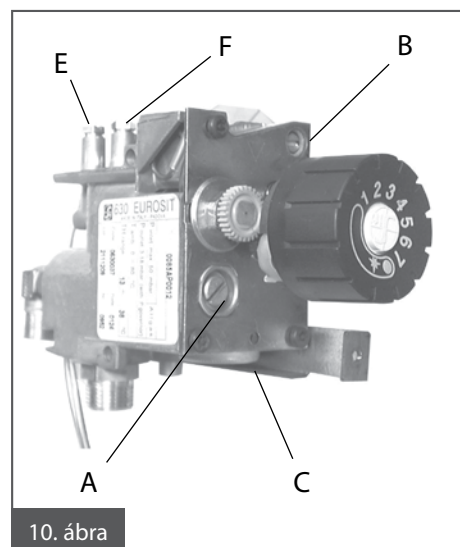

10. ábra

3.3 A 2200 VT készülék elektromos bekötése

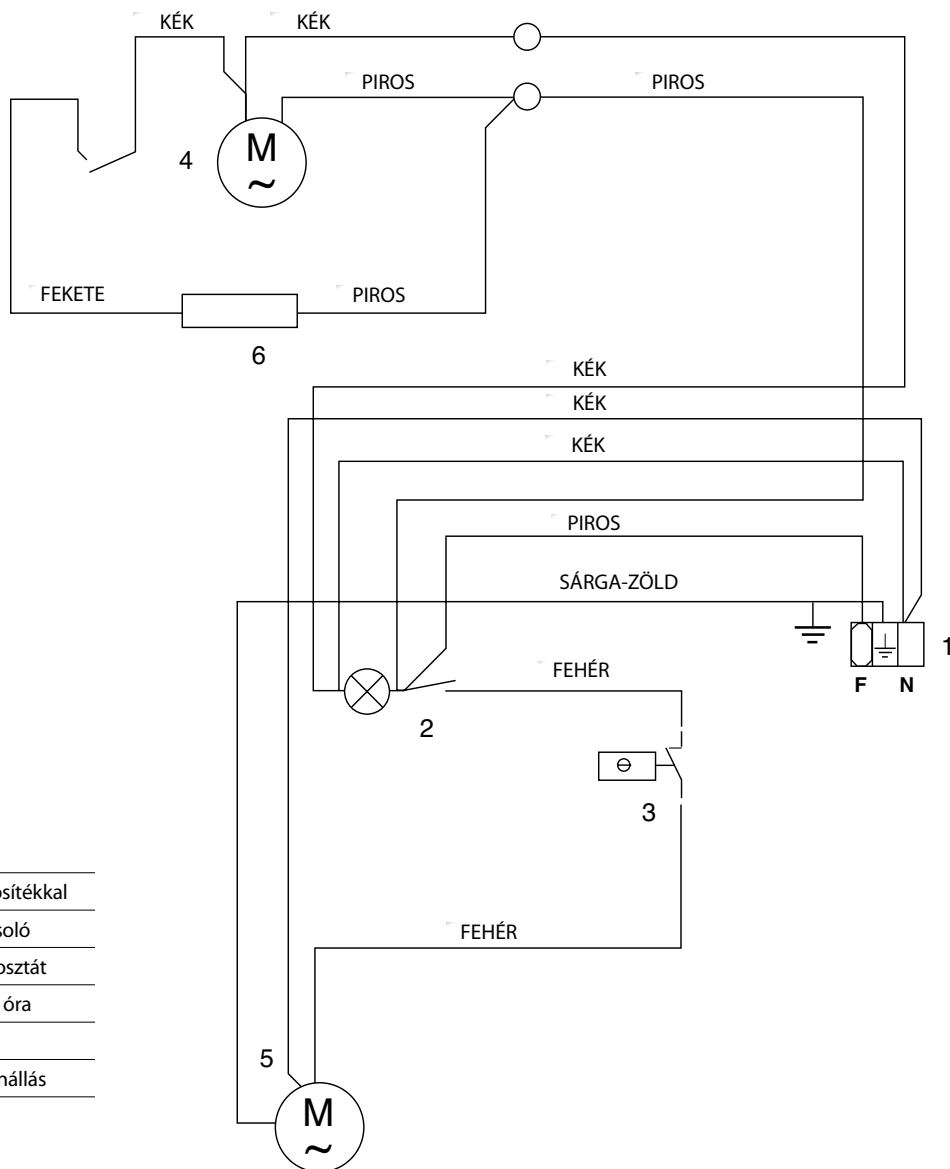

1	Sorkapocs biztosítékkal
2	Ventilátor kapcsoló
3	Ventilátor termosztát
4	Programozható óra
5	Ventilátor
6	Elektromos ellenállás

11. ábra

4. HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAJELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem gyullad be az őrláng	Nincs gáz	Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a gázcsap Ellenőrizze van-e gáz a hálózatban
	Beszennyeződött a fúvóka	Mossa vagy fújja ki a fúvókát
Nincs szikra	Lecsúszott a kábel	Tegye vissza
	Meghibásodott a kábel	Cserélje ki
	Meghibásodott az elektróda	Cserélje ki
	Meghibásodott a piezo	Cserélje ki
Nem marad égve az őrláng	Kicsi az őrláng	Növelje az őrláng nyomását
	A lángvezető meghibásodott	Cserélje ki az őrlángot
	A termoelem meghibásodott	Cserélje ki a hőelemet
	A szelep mágnesblokkja meghibásodott	Cserélje ki a szelepet
A főégő: - Nem gyullad be - Maximum helyzetben kialszik - A láng begyullad ugyan, de nem stabil és könnyen kialszik	Nem jön a gáz	Állítsa be a gázszelepet
	Nincs kalibrálva a szelep	Állítsa be a gázszelepet
	Hideg a radiátor	Melegítse elő min. teljesítményen
	Gondok vannak a huzattal	Ellenőrizze a kivezető terminált és a csöveket
A konvektor nem működik automatikus üzemmódban	A programozó nem működik	Cserélje ki
	Az elektromos ellenállás meghibásodott	Cserélje ki
	Lecsúszott valamelyik kábel	Tegye vissza
Az axiálventilátor nem működik	A villanymotor meghibásodott	Cserélje ki a ventilátort
	A minimum termosztát meghibásodott	Cserélje ki

5. MŰSZAKI ADATOK GAZELLE TECHNO 2200 - 2200 VT

MŰSZAKI ADATOK					
MODELL		2200		2200 VT	
Típus		C11		C11	
Kategória		II 2HS3B/P		II 2HS3B/P	
		Standard kivezetés	Hosszabbított kivezetés	Standard kivezetés	Hosszabbított kivezetés
Max. csőhosszúság	mm	600	1000	600	1000
A bevezető/kivezető cső külső átmérője	mm	115	115	115	115
Standard földgázfogyasztás névleges teljesítménynél	m ³ /h	0,295	0,286	0,314	0,295
Standard LPG fogyasztás névleges teljesítménynél	kg/h	0,220	0,213	0,234	0,220
Névleges hőterhelés	W	2790	2700	2970	2790
Csökkentett hőterhelés	W	1800	1800	1800	1890
Névleges hőteljesítmény	W	2245	2380	2660	2500
Csökkentett hőteljesítmény	W	1450	1545	1535	1700
Hatásfok névleges hőteljesítménynél	%	87,6	88,1	89,6	89,6
Feszültség és frekvencia	V-Hz	-	-	230-50	230-50
Elektromos teljesítményfelvétel	W	-	-	10	10
Ventilátor kapacitás	m ³ /h	-	-	84	84
Zajszint bekapcsolt ventilátor mellett	dbA	-	-	29	29

Standard kivezető cső (max. 600 mm)		2200				2200 VT			
		Földgáz	Butángáz	G31	G25.1	Földgáz	Butángáz	G31	G25.1
Órláng fúvóka	mm/100	27	19	19	27	27	19	19	27
Főégő fúvóka	mm/100	150	85	85	150	150	85	85	150
Üzemi nyomás	mbar	25	30	30	25	25	30	30	25
Főégő nyomás	mbar	12	30	28	19,4	11,7	30	30	19,4
Főégő min. nyomás	mbar	4,2	rögzített	rögzített	8	3,8	rögzített	rögzített	8

Hosszabbított kivezető cső (max. 1000 mm)		2200				2200 VT			
		Földgáz	Butángáz	G31	G25.1	Földgáz	Butángáz	G31	G25.1
Órláng fúvóka	mm/100	27	19	19	27	27	19	19	27
Főégő fúvóka	mm/100	150	85	85	150	150	85	85	150
Üzemi nyomás	mbar	25	30	30	25	25	30	30	25
Főégő nyomás	mbar	11	30	30	19,4	8,5	30	30	19,4
Főégő min. nyomás	mbar	3,8	rögzített	rögzített	8	3,8	rögzített	rögzített	8

A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

2009/142/EK gázüzemű berendezések irányelv
2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség irányelv
2006/95/EK kisfeszültség irányelv

A
FONDITAL S.p.A.
székhelye:
Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Italy

KIJELENTI

hogy ezen termékek

Gazelle Techno Classic 2200 X zárt égésterű konvektorok,
Gazelle Techno Classic 2200 VT X zárt égésterű konvektorok

gyártása megfelelt:

1. Az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak **51BP2707**


tekintettel a
2009/142/EK gázüzemű berendezések irányelv
rendelkezéseire, amelyek alapvető követelményeit kielégítik.

2. A **2004/108/EK elektromágneses kompatibilitás irányelv** rendelkezéseinek.
3. A **2006/95/EK kisfeszültség irányelv** rendelkezéseinek.

Fondital S.p.A.

az igazgatóság részéről
műszaki osztályvezető

Roberto Cavallini mérnök



Vobarno, gyártási dátum vagy postabélyegző

Dichiarazione di conformità
radiatori a gas

Gazelle Techno 2200 – 2200 VT Edizione 8 del 9 settembre 2011



OYMANUIS50

fondital

Fondital S.p.A.

25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40

Tel: +39 0365 878 31 - Fax: +39 0365 878.576

e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it

www.fondital.hu

A gyártó fenntartja a jogot a termékek szükségesnek vagy hasznosnak tartott változtatásának elvégzésére a lényeges jellemzők módosítása nélkül.